

说明:


1. 本工程桩基为 $\phi 660\text{mm}$ 超径强挤扩压浆无桩, 桩间距2.5倍桩径, 同时建设公司承诺。
2. 本图以“主体+桩基+桩基检测桩”提供的1:500地形图绘制, AB轴桩基均位于独立土体, XY轴桩基位于回填土体, 高程系统为1985国家高程, 本工程首层楼面绝对标高为 $\pm 0.15\text{m}$, 历史最高洪水位桩基长度为 12.65m 。
3. 本工程桩基布置: 填海地段桩基间距为 20.0m , 填海前陆地桩基间距为 24m , 主厂房区陆地桩基为 37.0m , 主厂房东侧陆地桩基间距为 $24\text{m} \sim 37\text{m}$, 主厂房西侧桩基间距为 $24\text{m} \sim 37\text{m}$, 东岸区陆地桩基间距为 5.0m , 东岸区陆地桩基间距为 $37\text{m} \sim 51\text{m}$, 港区乙区陆地桩基间距为 $21\text{m} \sim 37\text{m}$ 。
4. 图中所示桩基, 桩基与尺寸均参照 $\phi 660\text{mm}$ 。

图 例			
图 形	名 称	图 形	名 称
	本期建筑线		室内零米标高
	本期构筑物		道路中心标高
	地下建筑构筑物		实体围墙
	室外地坪标高		透透式围墙
			新建道路

经济技术指标				
	名称	单位	数量	备注
	占地面积	m ²	3739.34.84	
	净土地面积	m ²	36775.27	
	土地面积	m ²	117529.29	
其中	生产性建筑占地面积	m ²	112369.64	
	非生产性建筑占地面积	m ²	5160.1	
	总建筑面积	m ²	143291.64	
	建筑系数	%	856.97.14	
	容积率	m ²	0	
其中	地下车库	m ²	0	
	其他	m ²	0	
	计容建筑面积	m ²	143291.64	
其中	生产性建筑面积	m ²	123898.58	
	非生产性建筑面积	m ²	19393.06	
	容积率	%	38.33	
其中	生产性建筑密度	%	33.14	
	非生产性建筑密度	%	1.9	
	容积率	%	0.38	
	楼盖面积	m ²	560.75.23	
	楼地率	%	15.0	
	容车量	个	33	
其中	地下停车位	个	33	
	地上停车位	个	0	
	自行停车位	个	40	

本期建(构)筑物一览表

序号	建筑物名称	占地面积 (m2)	总建筑面积 (m2)	计容面积	不计容面积	层数
J1	汽机房	6415.2	19245.6	19245.6	0	3
J2	煤仓间	293.3	3759	3759	0	3
J3	锅炉房	6883.2				1
J4	送风机	1098	2196	2196	0	2
J5	磨粉仓	4332				1
J6	给煤及引风机	3230	3230	3230	0	1
J7	除尘器	2554.5				1
J8	启停锅炉	310	310	310	0	1
J9	油罐区	2413				1
J10	联合车库					1
J11	控制楼	1772	5316	5316	0	3
J12	集控楼主楼	196				1
M1	封闭楼梯间	29040	29040	29040	0	1
M2	采制样间	420	420	420	0	1
M3	煤样库	310	310	310	0	1
U1	10#转运站	140	420	420	0	3
T1	11#转运站	490	1470	1470	0	3
T2	12#转运站	490	1470	1470	0	3
T3	13#转运站	296	888	888	0	3
T4	14#转运站	424	1272	1272	0	3
T5	15#转运站					3
C1	C1楼桥	445.5	445.5	445.5	0	1
C2	C2楼桥	3100	3100	3100	0	1
P1	脱硫酸吸收塔	402				1
P2	吸收塔浆液循环泵房	698.6	2095.8	2095.8	0	3
P3	工艺水泵房	452.6				1
P4	事故浆液池	176.7				1
P5	石膏脱水楼	316.6				3
P6	原浆池	230.6	230.6	230.6	0	1
P7	石灰石粉仓	132.3				1
P8	碎石灰水池	119.72	4560.94	4560.94	0	3
U2	2#综合服务楼	1176	4749.16	4749.16	0	4
U3	2#综合服务楼	1176	4749.16	4749.16	0	4
U4	材料库及检修车间	1125.74	2251.48	2251.48	0	2
U6	消防水池	468.66	1726.45	1726.45	0	4
U7	门卫室	100	100	100	0	1
H1	供氢室	766.5	766.5	766.5	0	3
H2	化水车间	2392.6	6847.8	6847.8	0	3
C2	C2楼桥	3100	668	668	0	1
C4	C4楼桥	1281.6	1319.6	1319.6	0	1
C5	C5楼桥	1269.9	1269.9	1269.9	0	1
S1	自然通风冷却塔	22619.4				1
S2	循环水泵房	1000	1000	1000	0	1
S3	泵房	50				1
S4	净灰站及灰水站	6882.8	13765.6	13765.6	0	2
S5	煤渣沉渣池	252				1
S6	含煤废水处理池	252				1
F1	综合楼	140				1
F2	主楼	141.6	141.6	141.6	0	1
F3	钢构灰库	1588.5				1
D1	主变压器	310.8				1
D2	附属室	98				1
F	厂前室	39.8				1
D4	220kV GIS	5993.6				1
	合计	117529.74	121871.68	121871.68		

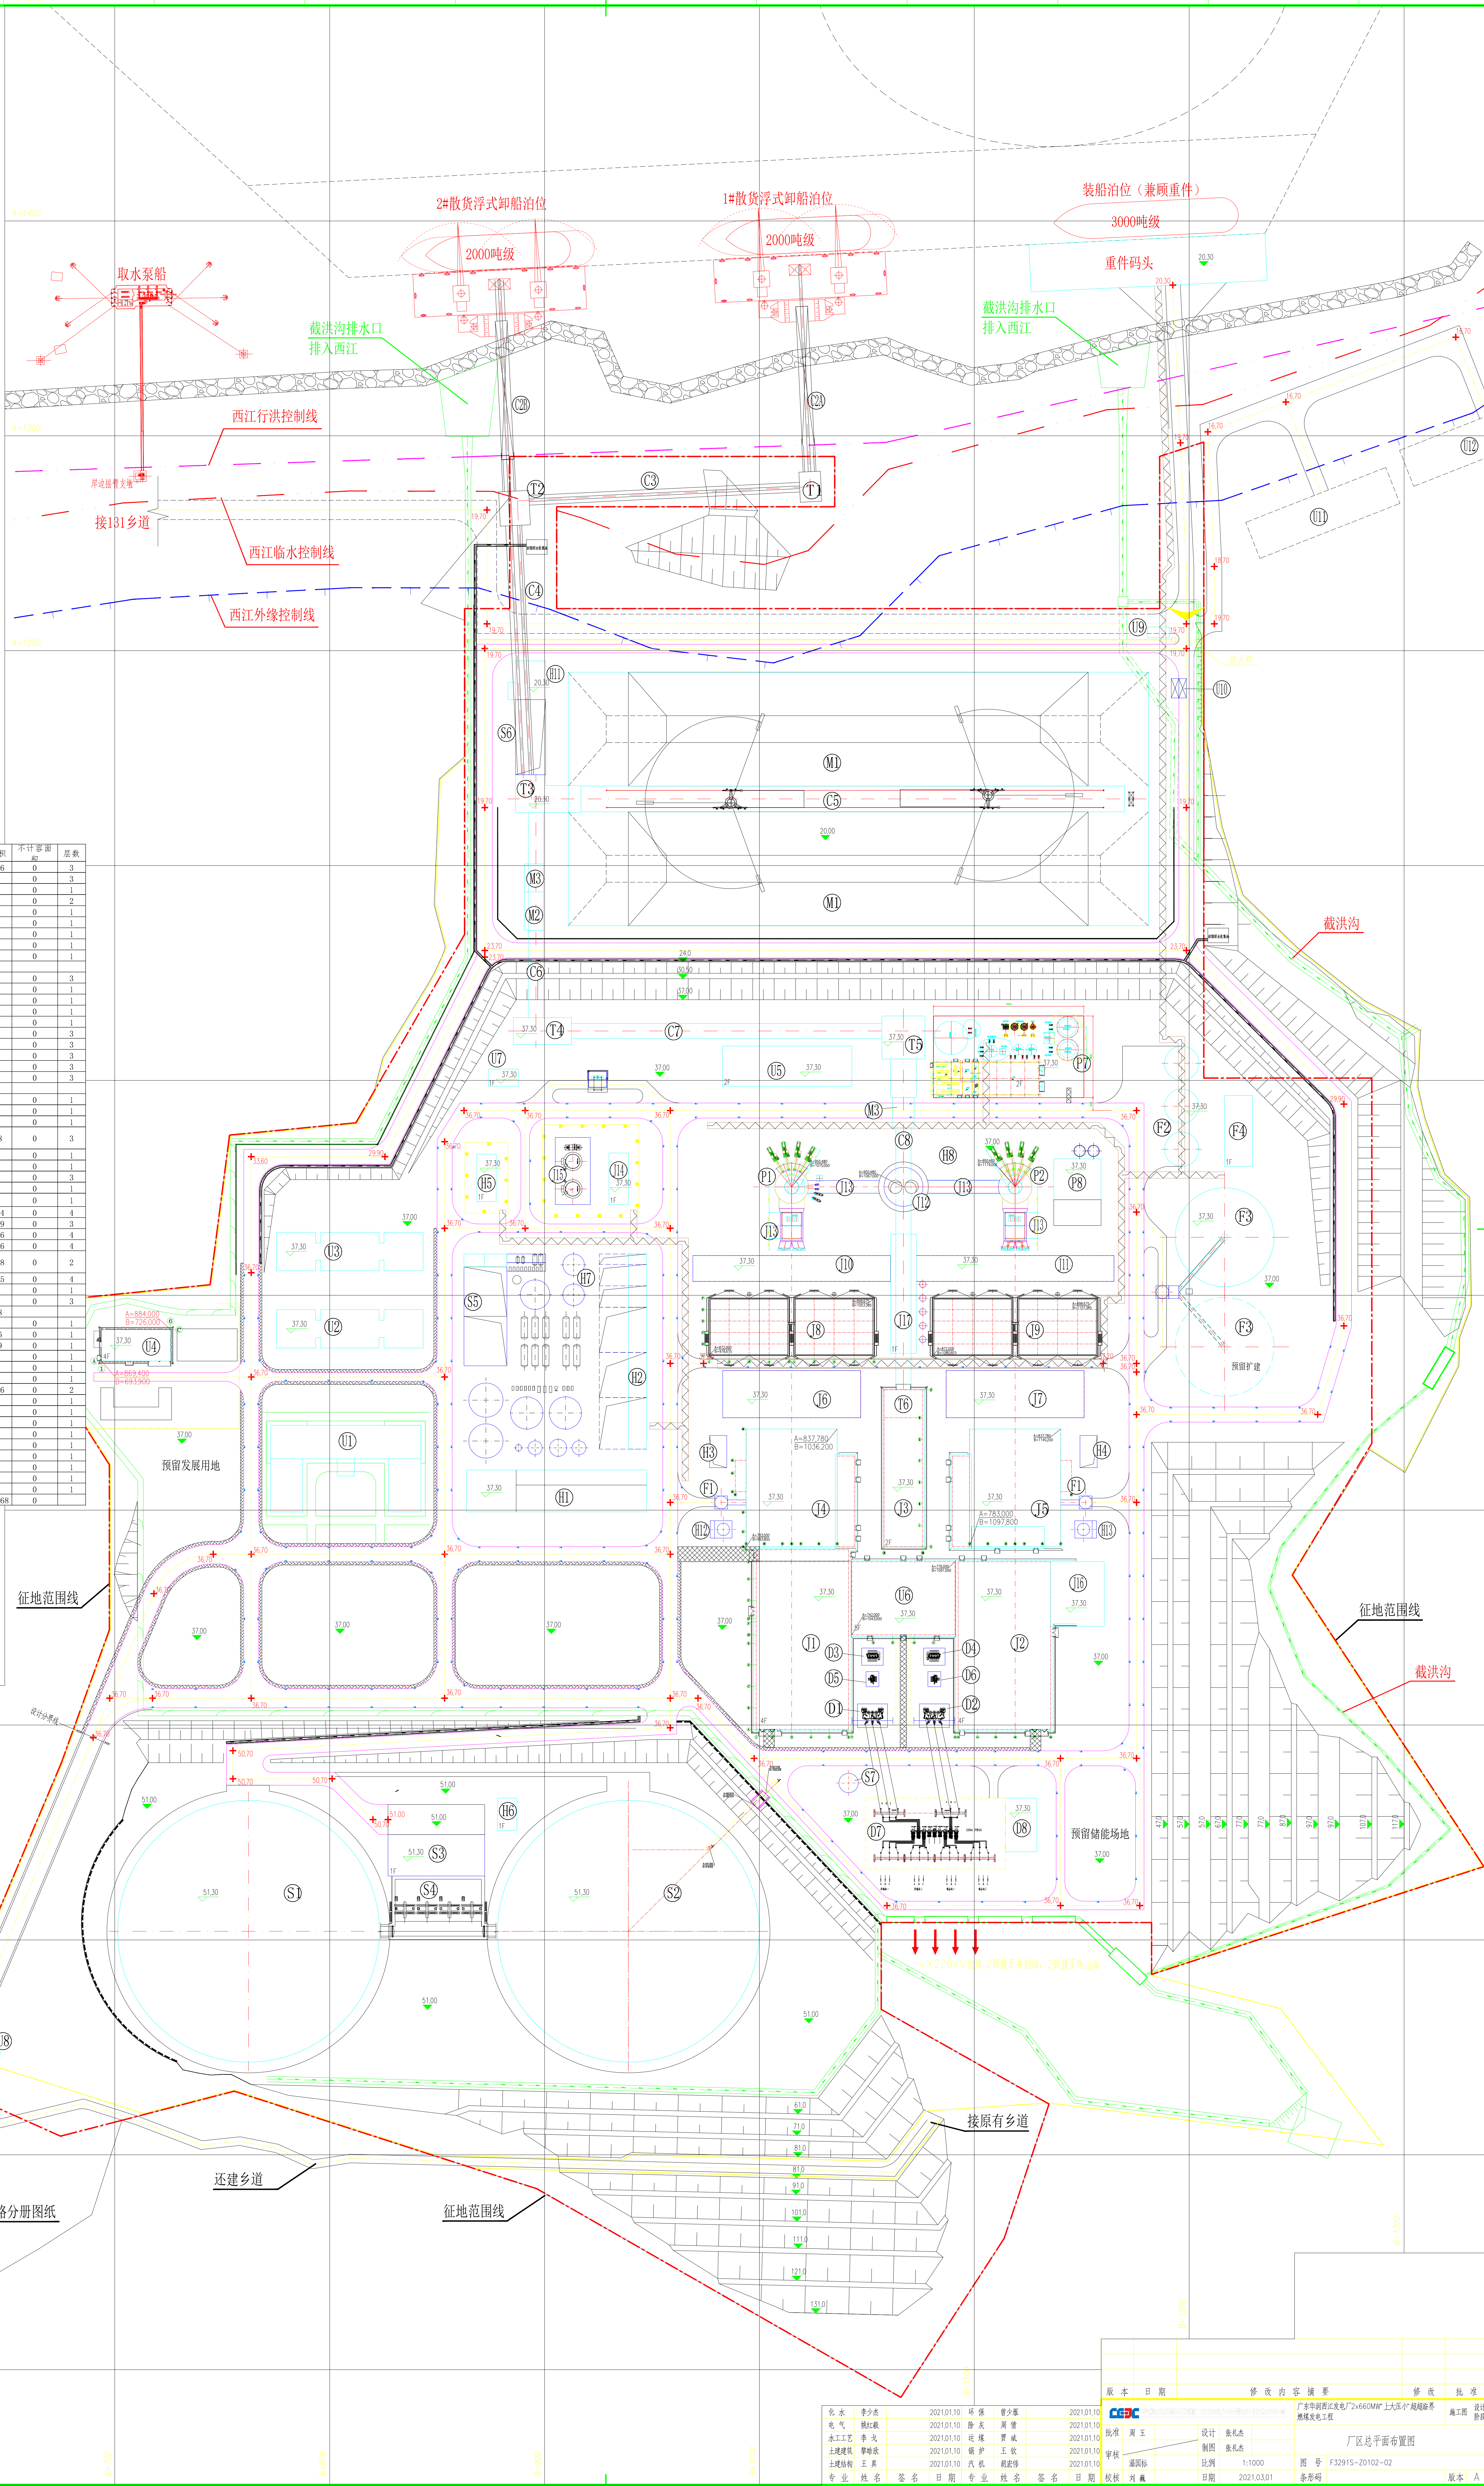

电 气	李少君	2021.01.10	陈 欣	曾少雄	2021.01.10	 广东华恒恒立 EPLAN 二次设计 二次设计 二次设计 惠州华恒恒立 EPLAN 二次设计 二次设计 二次设计	设计 设计 设计 设计 设计
水 电	胡红霞	2021.01.10	陈 欣	曾少雄	2021.01.10		
工艺工程	李 亮	2021.01.10	延 斌	曾 斌	2021.01.10		
土建暖通	曾晓欣	2021.01.10	陈 欣	王 欣	2021.01.10		
专业 姓名	王 正	2021.01.10	刘 兴	陈永伟	2021.01.10		
专业 姓名	陈 宏	2021.01.10	专业 姓名	陈 宏	2021.01.10	设计 设计 设计 设计 设计	设计 设计 设计 设计 设计